



ELEWACJA POŁUDNIOWA

Nowoprojektowane druty odgomowe FeZn ø8mm, L=1,0m

Istniejąca instalacja odgromowa

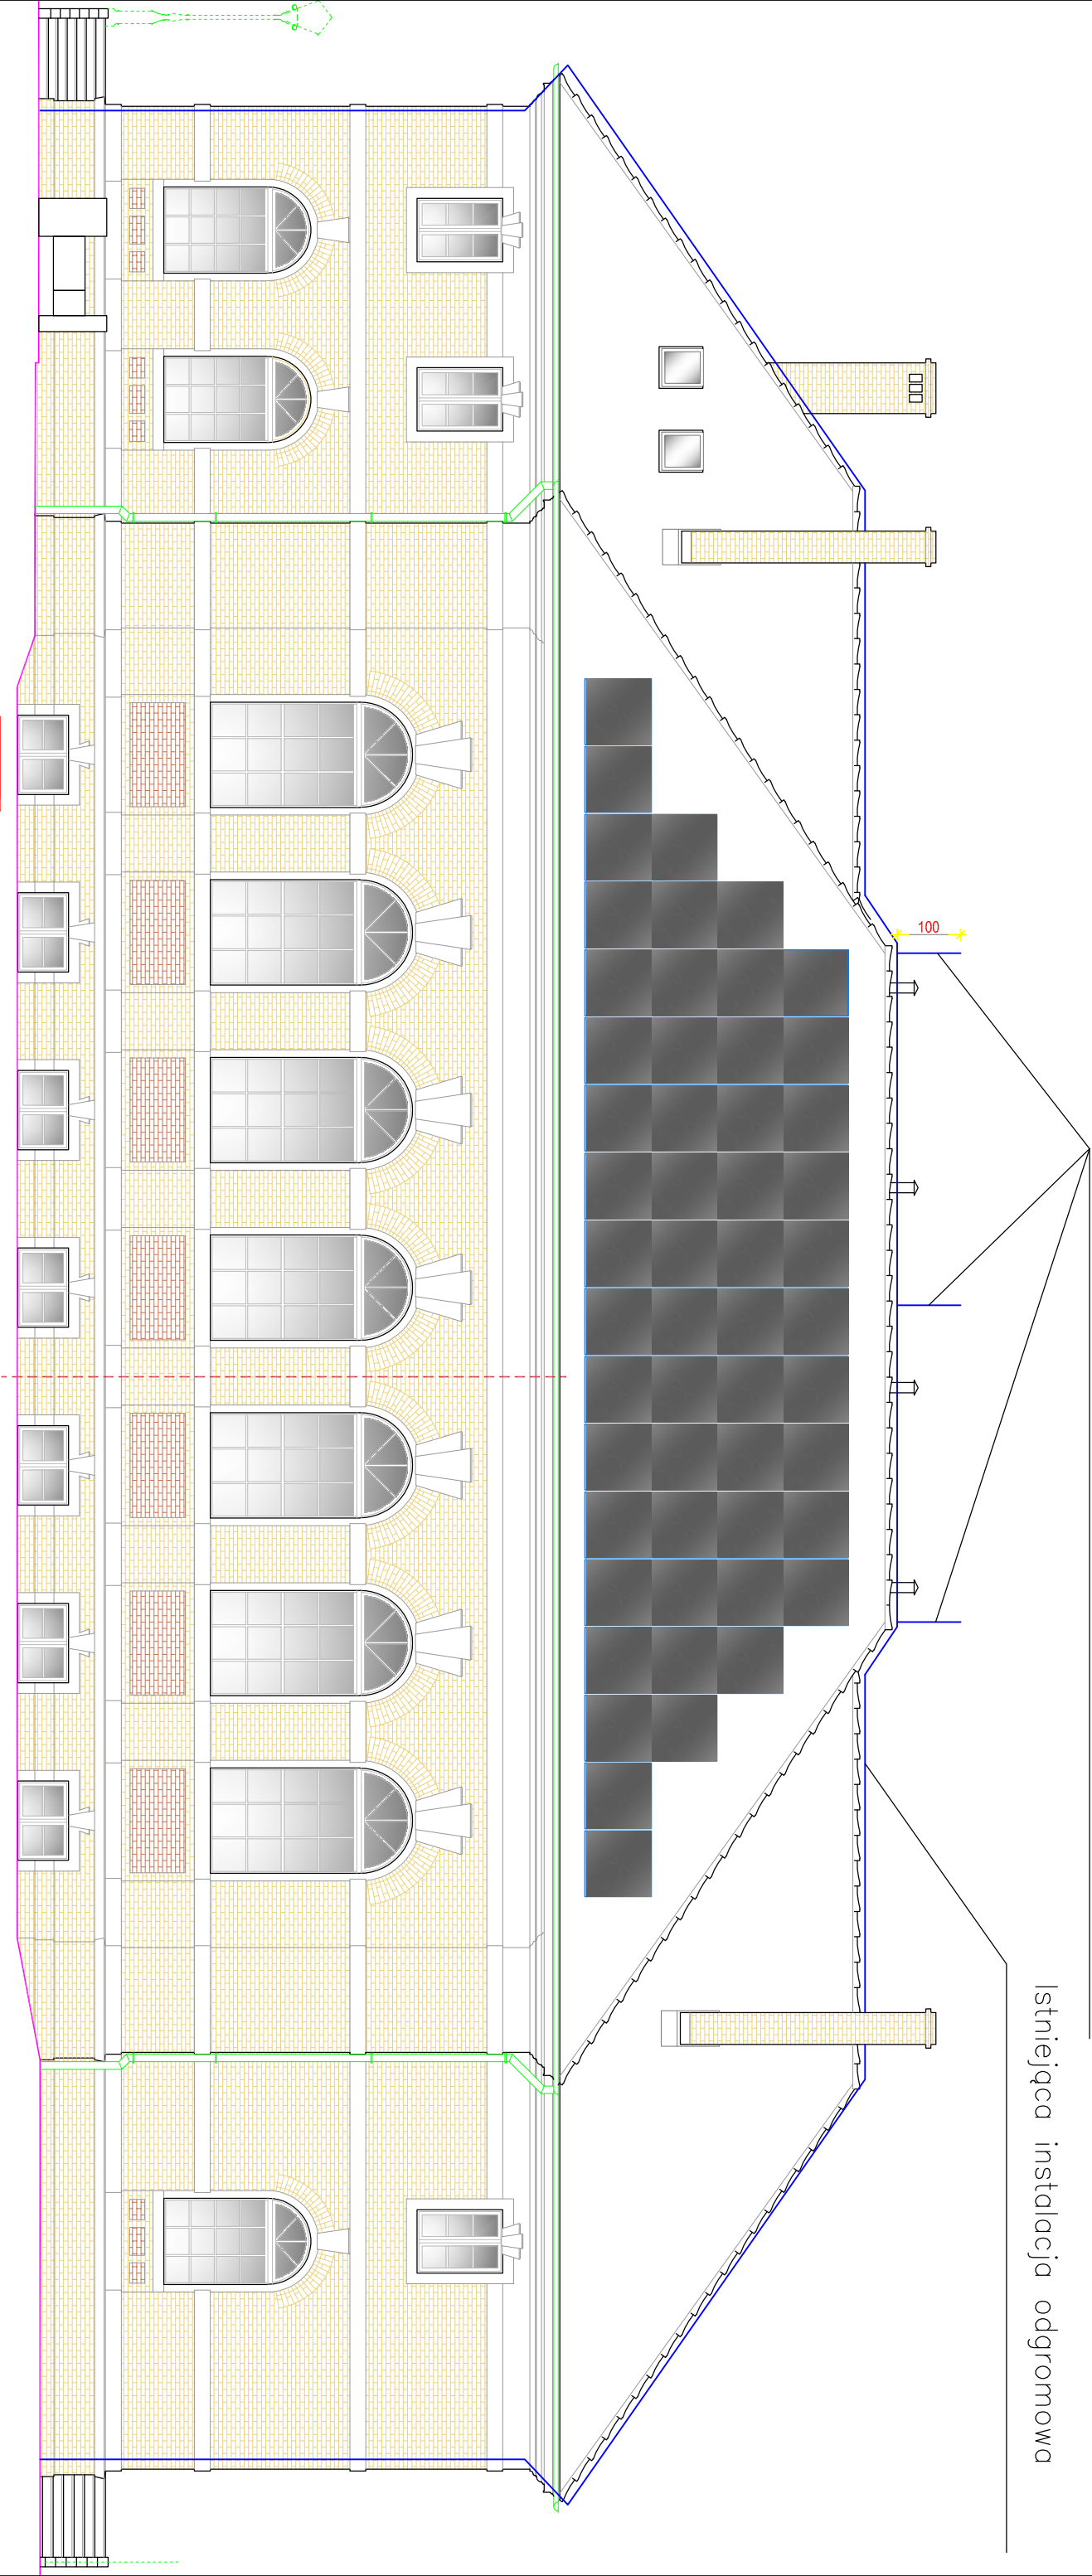

PWP zabudować wewnątrz przy wejściu od strony zachodniej w pobliżu rozdzielnic głównej.

Wyłącznik przeciwpożarowy oznaczyć zgodnie z PN-EN 60364-7-7

Panel fotowoltaiczny

$P_{max}=375W$

$I_{max}=10,84A$

$U_{max}=34,6V$

$I_{sc}=11,6A$

$U_{oc}=41,1V$



ata ata ata ata ata		PRACOWNIA PROJEKTOWA Soczyński Mirosław		STADIUM OPRACOWANIA:	
59-800 LUBAŃ Ul. Cmentarna 1 pp_ata@poczta.onet.pl		NIP:613-103-26-53 tel. 606 620 834 tel. 602 256 428		PROJEKT TECHNICZNY	
ZAMIERZENIE BUDOWLANIE: Remont dachu i elewacji budynku sali gimnastycznej przy ul. Sportowej 8 w Bogatyni		INWESTOR: Gmina Bogatynia 59-920 Bogatynia, ul. Daszyńskiego 1		Tytuł rysunku:	
NAZWA / ADRES OBIEKTU: 59-920 Bogatynia, ul. Sportowa 8 dz. nr 134, AM 16, obr. II		PROJEKTANT: mgr inż. MAREK KIEROŃ DOSIĘ/0070/06 nr upr.: 261/DOS/05		WIDOK ELEWACJI-ROZMIESZCZENIE PANELI	
DATA: 12-2020		SKALA: 1:100		ELEKTRYCZNA	
NR RYSUNKU: E-4		BRANŻA:			